DomoTec GmbH
BRANDSCHUTZ-UND GEBÄUDETECHNIK
Ermgasser Heide 1
33818 Leopoldshöhe
Tel.: 05202-92348-60
Fax: 05202-92348-66

DT2

ANSCHLUSS DRUCKKNOPFMELDER 230VAC

2 ANZEIGEN
BETRIEB - GRüN
ALARM - ROT

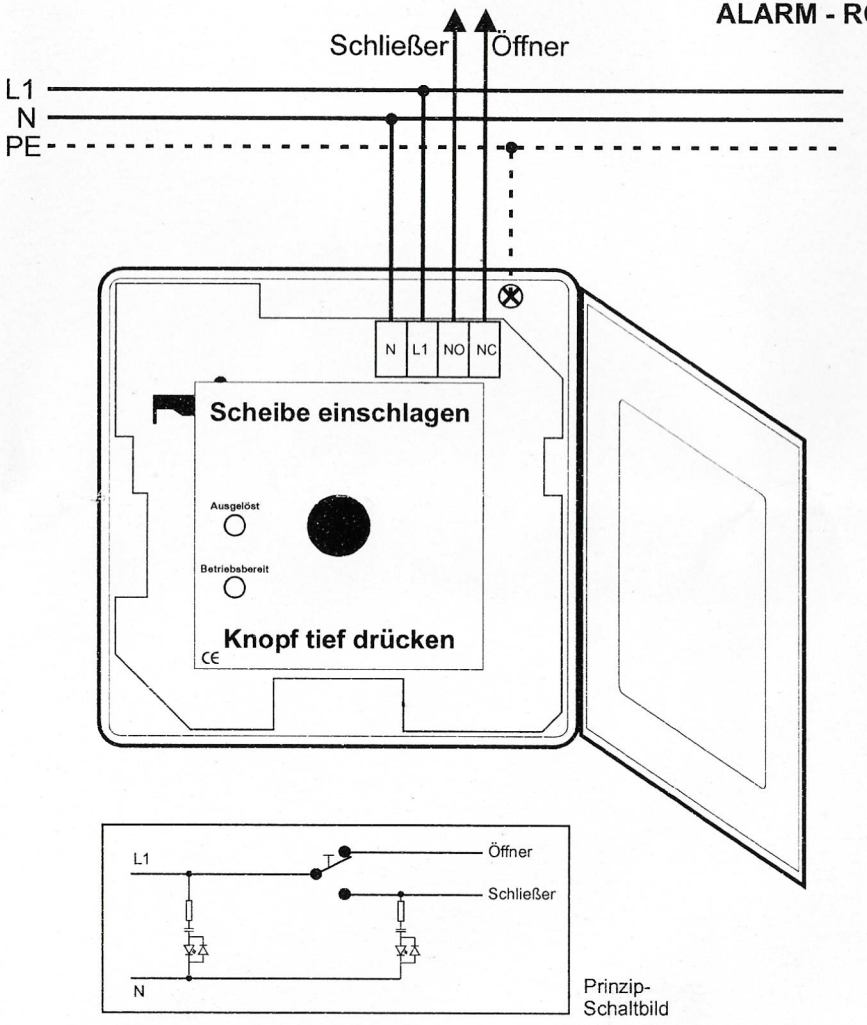

Prinzip-
Schaltbild

Der Auslösekontakt ist rastend.
Die Anzeige für Betrieb wird bei Anlegen von N und L1 aktiviert.
Die Anzeige von Alarm wird bei gedrücktem Druckknopf aktiviert.
Wird kein N aufgelegt, erscheint keine Anzeige.

MELDERGEHÄUSE ALU

Gehäuse außen 125 x 125 x 35mm

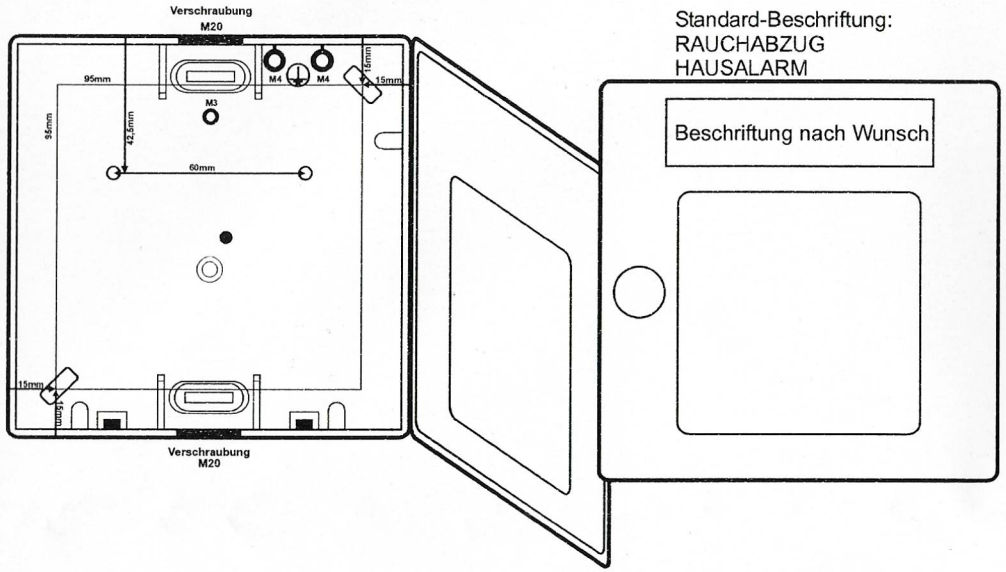

MELDERGEHÄUSE ABS
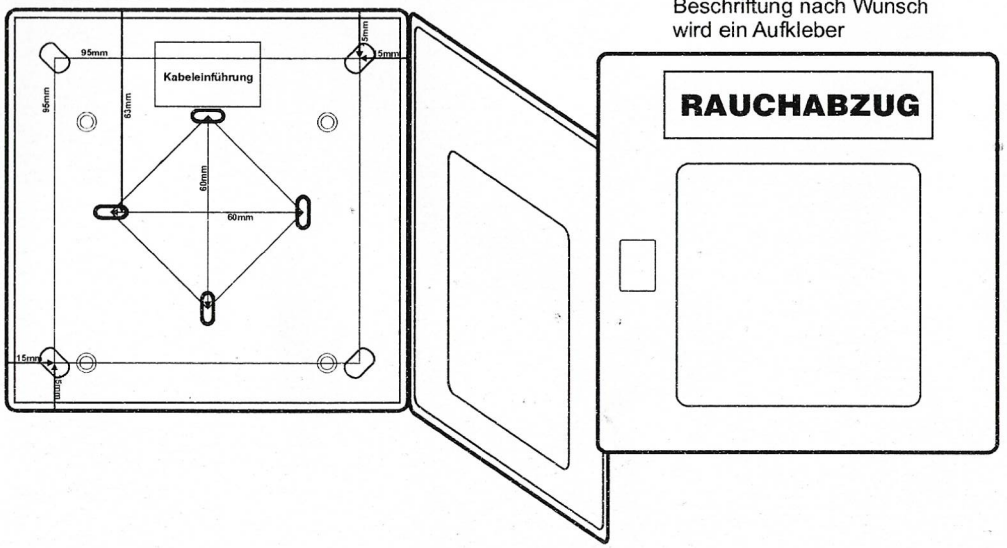
Gehäuse außen 125 x 125 x 35mm